
UAB TEC Industry, Savanorių pr. 109, IV aukštas, Kaunas, tel. +370 660 29192, www.tec.lt

STATYTOJAS	UAB „RADVILIŠKIO ŠILUMA“
PROJEKTUOTOJAS	UAB TEC INDUSTRY
PROJEKTO PAVADINIMAS	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
PROJEKTO NUMERIS	22016S1KK_1
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
STATINIO PAVADINIMAS	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

BYLOS ŽYMUO	PP	BYLOS LAIDA	0
-------------	----	-------------	---

BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2023-11
----------------------	---------

SPV 20318 KONSTANTINAS KUZMINOVAS

Parašas

SPDV 32522 KONSTANTINAS KUZMINOVAS

Parašas

UAB TEC Industry Savanorių pr. 109, Kaunas, LT-44208 Lietuva				ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS			
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS							
Dokumento žymuo		Lapų	Laida	Dokumento pavadinimas		Pastabos	
22016S1KK_1-PP-ŠT_TIT-001		1	0	Titulinis lapas			
22016S1KK_1-PP-ŠT_BSŽ-001		2	0	Bylos sudėties žiniaraštis			
22016S1KK_1-PP-ŠT_AR-001		7	0	Aiškinamasis raštas			
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS							
Brėžinio žymuo		Lapų	Laida	Brėžinio pavadinimas		Pastabos	
22016S1KK_1-PP-ŠT_B-001		1	0	Šilumos tiekimo tinklų planas, M1:500			
PRIEDAI							
Dokumento žymuo		Lapų	Laida	Dokumento pavadinimas		Pastabos	
Priedas Nr. 1		2	0	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis			
Priedas Nr. 2		6	0	AB „Radviliškio šiluma“ Techninė užduotis ir specifikacija Nr. 1			
		18	0	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Radviliškis, Žironų g. 3			
		1	0	Žemės sklypo planas Radviliškis, Žironų g. 3			
		5	0	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Radviliškis, Žironų g. 4D			
		2	0	Žemės sklypo planas Radviliškis, Žironų g. 4D			
		10	0	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Radviliškis, Žironų g. 12			
		2	0	Žemės sklypo planas Radviliškis, Žironų g. 12			
0		2023-11		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS			
20318		SPV	K. KUZMINOVAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.			LAIDA
32522		SPDV	K. KUZMINOVAS	BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS			0
lt		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "RADVILIŠKIO ŠILUMA"		DOKUMENTO ŽYMUO 22016S1KK_1-PP-ŠT_BSŽ-001		LAPAS	LAPŲ
						1	2

UAB TEC Industry Savanorių pr. 109, Kaunas, LT-44208 Lietuva		ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS		
	4	0	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Radviliškis, Rajoninis kelias Nr. 3408 (ruožas nuo 0,018 km iki 1,377 km) Radviliškis-Voskoniai-Stačiūnai	
	5	0	Topografinė nuotrauka Žironų g. 3, Radviliškis	
	5	0	Topografinė nuotrauka Žironų g. 12, 4D, Radviliškis	
	24	0	Bekanalų skirstomųjų šilumos tinklų modernizavimas, Žironų g. 3, 4D, 12, Radviliškio m. inžinerinė geologija	
	2	0	Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas	
	2	0	Kvalifikacijos atestatai	
			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
			22016S1KK_1-PP-ŠT_BSΖ-001	LAPŲ
				LAIDA
				2
				2
				0

UAB TEC Industry Savanorių pr. 109, Kaunas, LT-44208 Lietuva				ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS			
AIŠKINAMASIS RAŠTAS							
1. BENDRA INFORMACIJA							
Statybos pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo katilinės iki šilumos punkto adresu Žironų g. 12, Radviliškyje statybos projektas.							
Statytojas: UAB „Radviliškio šiluma“, Įmonės kodas 171444859, PVM kodas LT714448515, registruotos buveinės adresas: Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis. +370 422 60872, faks. +370 42260873, el. paštas info@radsiluma.lt .							
Projektuotojas: projektą parengė UAB TEC Industry, įmonės kodas 166093084, Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas, tel. (8 37) 30 96 13.							
Projekto vadovas: Konstantinas Kuzminovas, kvalifikacijos atestatas Nr. 20318, el. paštas konstantinas.kuzminovas@tec.lt .							
Statybos finansavimo šaltiniai: 100% statytojo lėšomis.							
Kultūros paveldo vertybės bei saugomos teritorijos: Sklypai nepatenka į jokias Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Statomi šilumos tinklai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.							
Statybos rūšis: nauja statyba.							
Projektavimo etapai (stadijos): projektiniai pasiūlymai.							
Statybos etapai: darbus numatoma atlikti 1 etapu.							
Atlikti priešprojektiniai darbai, statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai kiti susiję darbai: topografinė nuotrauka, inžinerinė geologija.							
Statinių kategorija, statybos rūšis, projekto klasė (LST EN 13941)							
Statinio pavadinimas		Pagrindinė naudojimo paskirtis		Statinio kategorija	Statybos rūšis	Projekto klasė	
Šilumos tiekimo tinklai 2XDN300/560		Šilumos tiekimo tinklai		Neypatingasis	Nauja statyba	C	
Šilumos tiekimo tinklai 2XDN25/90		Šilumos tiekimo tinklai		Neypatingasis	Rekonstrukcija	A	
0 2023-11 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI							
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KATILINĖS IKI ŠILUMOS PUNKTO ADRESU ŽIRONŲ G. 12, RADVILIŠKYJE STATYBOS PROJEKTAS			
20318	SPV	K. KUZMINOVAS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA	
32522	SPDV	K. KUZMINOVAS				0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "RADVILIŠKIO ŠILUMA"			DOKUMENTO ŽYMUO 22016S1KK_1-PP-ŠT_AR-001		LAPAS 1	LAPŲ 7

2. DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis UAB „Radviliškio šiluma“ 2022 m. Technine užduotimi ir specifikacija Nr. 1, suderinta Topografinė nuotrauka, Inžinerinės geologijos tyrinėjimais, Nekilnojamojo turto - žemės sklypų registro duomenimis bei Lietuvoje galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.

3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Rengiant techninį darbo projektą vadovautis žemiau paminėtais dokumentais, bet jais neapsiribojant:

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 1996.03.19 Nr. I-1240.
2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 06 06 nr.XIII-2166.
3. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011, 2011-03-09.
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė.
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
6. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
7. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
8. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
9. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
10. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
11. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
12. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
13. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
14. LST EN 13941-1:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas.
15. LST EN 13941-2:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas.

DOKUMENTO ŽYMUO

22016S1KK_1-PP-ŠT_AR-001

LAPAS

2

LAPŲ

7

LAIDA

0

16. LST EN 253:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.
17. LST EN 448:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.
18. LST EN 489-1:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1.
19. LST EN 14419:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos.
20. LST EN 488:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu.
21. LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.
22. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
23. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 09 29 įs. Nr.1-172.
24. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17d. įsakymu Nr. 1-160.
25. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. LR energetikos ministro 2017.09.18 įsak. Nr.1-245.
26. Slėginių vamzdinių naudojimo taisyklės, LR energetikos ministro 2018.05.17 įs. Nr.1-148.
27. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, LR energetikos ministro 2010.04.07 įsakymas Nr.1-111.
28. Saugos ir sveikatos taisyklės statybose, su pakeitimais 2011 m. birželio 21 d. įs. Nr. V-131.
29. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. gruodžio 29 d. įs. Nr. D1-637.
30. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787.
31. BGST (bendrosios gaisrinės saugos taisyklės), 2017 m. spalio 18 d. įs. Nr. 1- 265.
32. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. LR AM 2010.03.15 įs. Nr.D1-193.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
22016S1KK_1-PP-ŠT_AR-001	3	7	0

4. PLANUOJAMŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ BENDRIEJI IR TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelė. Inžinerinių tinklų suvestinė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	INŽINERINIAI TINKLAI			
	1.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
	1.1.1. šilumos tinklų	m	273,1	
	1.2. Kiekvienos paskirties požeminių inžinerinių tinklų ilgis ir diametras:			
	1.2.1. Šilumos tinklų:			
	1.2.1.1. nuo Taško „A“ iki Taško „B“			
	1.2.1.1.1. ilgis	m	239,1	
	1.2.1.1.2. diametras	mm	323,9x5,6/560	
	1.2.1.2. Nuo Taško „A“ iki Taško „C“			
	1.2.1.2.1. ilgis	m	34	
	1.2.1.2.2. diametras	mm	33,7x2,6/90	
	Iš viso: DN300	m	239,1	ŠT
	Iš viso: DN25	m	34	ŠT
	1.3. šilumos tinklų apsaugos zonos plotis	m	5	Nuo kanalo krašto
	1.4. ŠT vandens projektinis slėgis/temperatūra	MPa/°C	1,6/120	

Šilumos trasos (2xDN300/560) vamzdynas ir izoliacijos tipas: plieninis, iš anksto izoliuotas padidintos izoliacijos sluoksniu (S3) putų poliuretano, polietileno apvaskale.


Šilumos trasų planuojamas paklojimo būdas: bekanalis. Dalis vamzdynų planuojama pakloti šiluminių kanalų loviuose ~ 34 m, dalis pakloti prastūmimo būdu dėkluose (2xø711x10) – 30 m.

5. ESAMA SITUACIJA

Sklypuose, kurių Un. Nr. 4400-0235-3759 (Žironų g. 3) ir Un. Nr. 4400-1490-2979 (Žironų g. 4D), Un. Nr. 4400-0124-3250 (Žironų g. 12) ir Un. Nr. 4400-4249-3376 (Rajoninis kelias Nr. 3408 (ruožas nuo 0,018 km iki 1,377km) Radviliškis – Voskoniai – Stačiūnai), Radviliškyje, numatoma atvesti šilumos tiekimo tinklus iš UAB „Radviliškio šiluma“ katilinės į UAB „Gairelita“ džiovyklos pastatą.

Šilumos tiekimo tinklų statybą planuojama įgyvendinti vienu etapu. Darbų pradžia planuojama 2024 m. Darbai numatomi vykdyti nešildymo sezono metu.

Sklypai nepatenka į jokias Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Statomi šilumos tinklai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.

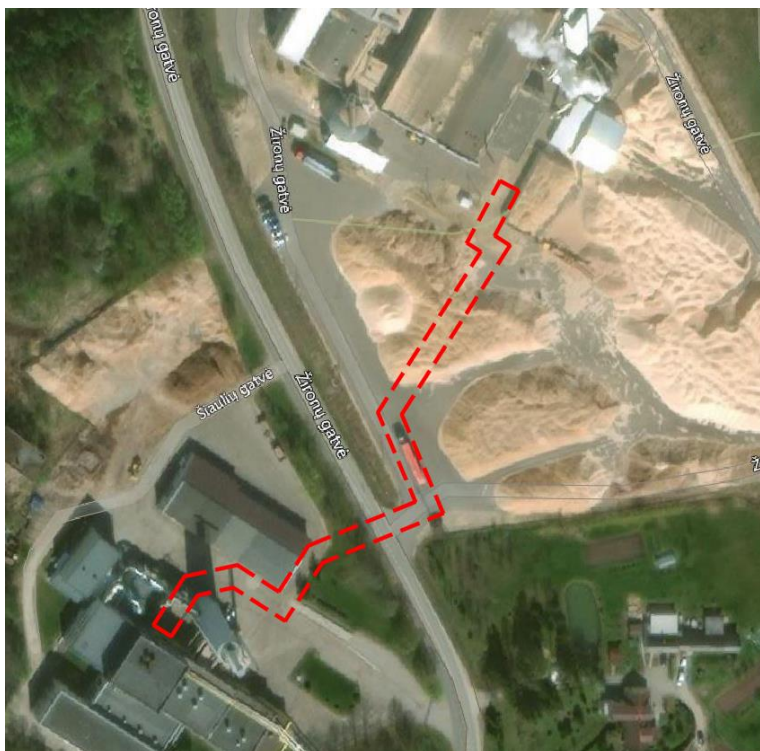

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Šilumos tinklai nuo UAB „Radviliškio šiluma“ katilinės Žironų g. 3, Radviliškyje į naujai projektuojamą UAB „Gairelita“ šilumos punktą Žironų g. 12, Radviliškyje.

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos (5 m.) patenka į sklypus, išvardintus lentelėje:

Eil. Nr.	Adresas	Unikalus sklypo Nr.
1.	Žironų g. 3, Radviliškis	4400-0235-3759
2.	Rajoninis kelias Nr. 3408 (ruožas nuo 0,018 km iki 1,377km) Radviliškis – Voskoniai – Stačiūnai	4400-4249-3376
3.	Žironų g. 4D, Radviliškis	4400-1490-2979
4.	Žironų g. 12 Radviliškis	4400-0124-3250

DOKUMENTO ŽYMUO

22016S1KK_1-PP-ŠT_AR-001

LAPAS

5

LAPŲ

7

LAIDA

0

Pradžioje šilumos trasa katilinės sklypo teritorijoje planuojama esamuose kanaluose užpilant smėliu ir uždedant plokštę, toliau numatoma kloti ne kanale, tranšėjomis.

Po gatvės, elektros, ryšio kabeliais trasa planuojama įgyvendinti prastūmimo būdu dėkluose.

Už gatvės šilumos tinklai klojami bekanaliu būdu. Pabaigoje prie šilumos punkto vamzdyno atkarpa planuojama antžemine trasa ant žemų atramų. Aukščiausioje trasos vietoje bus planuojamas nuorinimo mazgas, žemiausioje vietoje – drenavimo šulinys su aptarnavimo atvamzdžiu.

Vamzdžiai - su pažeidimų nustatymo sistema: poliuretano izoliacijoje lygiagrečiai plieniniam vamzdžiui įrengtais dviem variniais (vienas iš jų – alavuotas) laidais. Pažeidimų kontrolės sistemos veikimas pagrįstas varžos tarp signalinio laido ir vamzdžio matavimu. Varžų matavimai planuojami katilinės patalpoje.

Vietose, kur PUR izoliuoti vamzdynai kerta pastato sienas ar perdangas, ant vamzdžio polietileninio apvalkalo užmaunama po dvi sieninio įvado įvorių, likusios angos užbetonuojamos.

Iškasamas vietinis gruntas gali būti grąžinamas, jeigu atitinka reikiamą kokybę ir yra tinkamas tankinimui (sudėtyje negali būti organinių priemaišų).

Prieš pradedant žemės užpylimo darbus, paklotiems šilumos tinklų vamzdynams turi būti paruošta topografinė išpildomoji nuotrauka.

Visi dangų įrengimo bei gerbūvio sukūrimo darbai naujai statomo pastato sklype bei naujai formuojamo parko teritorijoje, numatyti atlikti vienu metu, o augalinio sluoksnio atstatymas derinamas kartu su gerbūvio atstatymu.

Suprojektuotos bekanalės šilumos tinklų trasos ilgaamžiškumas, esant normaliam darbui ir stabiliai srauto temperatūrai – 30 metų.

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, turi būti užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, dujotiekis, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu, turi dalyvauti komunikacijų, su kuriomis prasilenkiama, atstovai. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams.

7. DARBŲ SAUGA

Vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statybose“, su pakeitimais 2011 m. birželio 21 d. įs. Nr. V-131. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (toliau – Taisyklės) nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus, nurodytus Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 1 priede (Aktas – Leidimas „Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje“). Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Taisyklės neapriboja darbdavių teisės priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatą. Šių Taisyklių sąvokos atitinka sąvokas ir apibrėžimus, naudojamus galiojančiuose darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose.

8. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

1. tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindo, įrenginių ar priklausinių statybai;
2. tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;
3. netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, tara ir pakuotė, buitinės atliekos), kurios išvežamos į sąvartynus;
4. pavojingas atliekas, kurios perduodamos tvarkyti specializuotoms įmonėms.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje ir saugomoje statybos teritorijoje kontaineriuose, uždaroje talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. Susidarantys atliekų kiekiai nustatomi objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis.